

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/042/05/551^a
Data: 28/07/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/042/2014 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve **autorizar**:

- Objeto 1: a aquisição e instalação de 04 (quatro) disjuntores extraíveis de 17,5kV-1250A-31,5kA., com orçamento de R\$ 699.700,00 (seiscentos e noventa e nove mil setecentos reais), sendo destinados R\$ 497.100,00 para o fornecimento e R\$ 202.600,00 para os serviços – Base: julho/2014, pelo prazo de 06 (seis) meses, itens financeiros: 01105 e 02190 contas razão: 1129601102 e 1129602101, centro financeiro: USINA_HBORDEN e Requisição 10016861.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
28/07/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/042/2014

Data: 28/07/2014

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Aquisição e instalação de 04 (quatro) disjuntores extraíveis de 17,5kV-1250A-31,5kA.

Relatório: Os disjuntores atualmente instalados foram fabricados na década de 20. Possuem tecnologia ultrapassada, com tempos de abertura e fechamento incompatíveis com o novo sistema de proteção instalado nas Unidades Geradoras.

Hoje, em função da assimetria apresentada no fechamento dos contatos destes disjuntores, para evitar o desligamento indevido das Unidades Geradoras n°s 1 e 2, obrigatoriamente a transferência da alimentação dos serviços auxiliares da Usina só é realizada com pisca ou mediante o bloqueio da proteção diferencial do banco de transformadores (87T) e sobre corrente de neutro (51N) da Unidade, condição esta, que põe momentaneamente em risco todo o sistema de alimentação auxiliar da Usina.

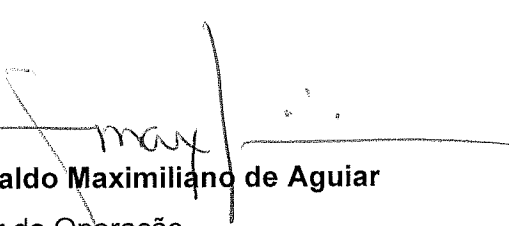
Além disso, não são encontradas peças de reposição no mercado, e quando necessário, são fabricadas e adquiridas sob encomenda e com alto custo.

Justificativa: A aquisição é prevista no processo de renovação dos equipamentos considerados vitais para operação do complexo de geração Henry Borden.

Prazo: 06 (seis) meses.

Orçamento– Base: R\$ 699.700,00 (seiscentos e noventa e nove mil setecentos reais), sendo destinados R\$ 497.100,00 para o fornecimento e R\$ 202.600,00 para os serviços – Base: julho/2014.

Itens Financeiros: 01105 e 02190	Contas Razão: 1129601102 e 1129602101	Centro Financeiro: USINA_HBORDEN	Requisição: 10016861	Anexos:
--	--	--	--------------------------------	----------------


Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Diretor de Operação