


REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/052/09/585^a
Data: 10/04/2015
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/052/2015 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve:

- Autorizar a Contratação dos Serviços de Reparos do Sistema Hidráulico de Acionamento da Válvula Borboleta Principal da Bomba nº 3 da Estação de Bombeamento Eng.º Eduardo Yassuda, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com orçamento de R\$ 11.408,00 (onze mil, quatrocentos e oito reais) – base: março/2015, onerando o item financeiro: 02107, conta razão: 6161212415, centro financeiro: AGUAESPRA e requisição 10017207.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
10/04/2015

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/052/2015

Data: 10/04/2015

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Contratação dos Serviços de Reparos do Sistema Hidráulico de Acionamento da Válvula Borboleta Principal da Bomba nº 3 da Estação de Bombeamento Eng.º Eduardo Yassuda conforme Especificação Técnica OM-ET- OM-ET-17422/15.

Relatório: A EMAE presta serviços de Operação e Manutenção da Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda da Prefeitura do Município de São Paulo, por meio do contrato nº 23/SMSP/COGEL/2012 Processo 2012-0.079.228-5, fazendo parte do escopo do contrato os serviços de reforma das unidades com fornecimento de componentes.

O escopo compreende:

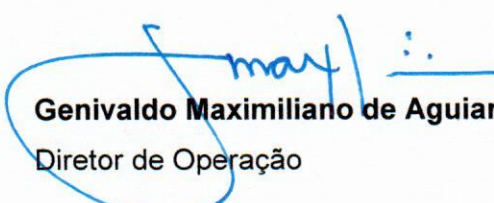
- Realizar a completa desmontagem dos componentes;
- Substituição das vedações do reservatório;
- Substituição da válvula direcional e de seu solenoide de acionamento;
- Reparo das válvulas de retenção, de alívio de pressão, isoladora do manômetro;
- Reparo do pressostato;
- Substituição do elemento filtrante do filtro de retorno;
- Reparo da bomba hidráulica de pistões de vazão compensada;
- Substituição dos rolamentos do motor elétrico;
- Inspeção do motor elétrico;
- Montagem dos componentes na central hidráulica;
- Substituição da carga de óleo;
- Teste completo de funcionamento da central hidráulica;
- Pintura de toda central hidráulica e seus componentes conforme esquema de pintura e cores conforme item 10 desta ET.

Justificativa: Manutenção das condições de operação dos referidos equipamentos.

Prazo: 30 (trinta) dias

Orçamento– Base: R\$ 11.408,00 (onze mil, quatrocentos e oito reais) – base: março/2015.

Item Financeiro: 02107	Conta Razão: 6161212415	Centro Financeiro: AGUAESPRA	Requisição: 10017207	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	----------------


Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Diretor de Operação